

## **Informace pro odběratele pitné vody zásobené ze skupinového vodovodu Heřmanův Městec v období od 10. 11. 2020 do 31. 8. 2021**

V Chrudimi dne: 21. 10. 2020

Vážení odběratelé,

vlastník vodárenské infrastruktury na Chrudimsku, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., zahájil největší investiční akci ve své historii, a to rekonstrukci ocelového vodárenského přivaděče Podlažice – Slatiňany o průměru 500 mm v délce 11 km. S touto akcí je spojena úplná odstávka jmenovaného přivaděče a přerušeni zásobování skupinového vodovodu Chrudim a Heřmanův Městec z podzemního zdroje pitné vody Podlažice v období od cca 10. 11. 2020 do konce srpna 2021. V období odstávky přivaděče bude skupinový vodovod Chrudim zásoben převážnou měrou upravenou pitnou vodou z povrchového zdroje Křížanovice – Práčov z úpravny vody Slatiňany-Monaco, případně doplňkově z podzemních zdrojů Markovice či Klešice. Skupinový vodovod Heřmanův Městec je od roku 2008 propojen se skupinovým vodovodem Chrudim prostřednictvím litinového vodovodního potrubí DN 250 mezi úpravnou vody Markovice a vodojemem Konopáč. Do současné doby byl skupinový vodovod (dále jen SV) Heřmanův Městec zásobován směsí vody ze zdroje Klešice, Markovice, Slatiňany-Monaco a Podlažice v různých směšovacích poměrech dle aktuální provozní situace. V době odstávky zmíněného přivaděče Podlažice tomu bude zcela jinak. Voda z Podlažic a Monaca nebude z popsaných důvodů dodávána vůbec a ze zdroje Klešice se stane přechodně hlavní zdroj pitné vody pro celý SV Heřmanův Městec (a příp. Markovice, Bylany, Třebřichy a Dřenic).


Co to znamená pro Vás, odběratele?

Po celou dobu avizovaného období bude dodávaná voda obsahovat více minerálních látek než doposud. Vzroste hodnota tzv. tvrdosti vody ze současné úrovně hodnot 2,9 – 3,1 mmol.l<sup>-1</sup> (16,2 – 17,4 °dH – německého stupně) na rozsah 2,7 – 4,2 mmol.l<sup>-1</sup> (15,1 – 23,5 °dH). U domácích spotřebičů je třeba zvýšit dávky prostředků proti tvorbě vodního kamene. Hodnoty tvrdosti vody mohou také více kolísat, než bylo obvyklé. Změna tvrdosti vody ovlivňuje korozní či inkrustující vlastnosti vody a může být doprovázena okrovými zákaly pitné vody. V těchto případech je třeba informovat nepřetržitý dispečink provozovatele vodovodu (Vodárenská společnost Chrudim, a.s., tel. č.: 469 669 911) za účelem operativního odkalení dotčené vodovodní sítě.

Pracovníci Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. se vynasnaží, aby dopady na Vás – odběratele – spojené s avizovanými změnami byly minimální. Aktuální informace, prosím, sledujte na našich internetových stránkách ([www.vschrudim.cz](http://www.vschrudim.cz)) v sekci Moje obec či na facebookovém profilu.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

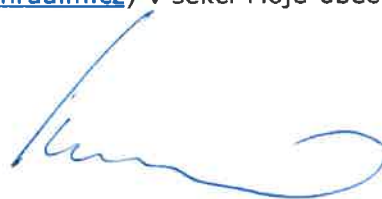

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.

výrobní ředitel



**VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
výrobní ředitel  
-11-